

Inbjudan till samråd om ombyggnation av befintlig 145 kV ledning mellan stationerna Kalhyttan och Nykroppa, Filipstads kommun i Värmlands län

Ellevio planerar en ombyggnation av befintlig 145 kV ledning (VL4S1) som sträcker sig ca 15 km mellan stationerna Kalhyttan och Nykroppa i Filipstads kommun, Värmlands län. Ledningen har varit i bruk ca 70 år och befintliga stolpar börja närma sig slutet av sin livslängd.

I samband med ombyggnationen avser Ellevio öka linarean för att möjliggöra framtida ökad överföringskapacitet för ledningen. Åtgärden kräver därmed att ett nytt tillstånd (nätkoncession för linje) söks för ledningen.

Samråd enligt 6 kap miljöbalken

Inför ansökan om koncession och upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomför nu Ellevio ett utredningssamråd med särskilt berörda myndigheter och enskilda. Syftet med samrådet är att ge berörda parter en möjlighet att lämna synpunkter på föreslagen ombyggnation. Inkomna synpunkter och information under samrådet är ett viktigt underlag inför det fortsatta arbetet.

Planerad ombyggnation och utredda alternativ beskrivs i ett samrådsunderlag som du hittar på Ellevios hemsida www.ellevio.se/samrad.

I Nykroppa berör befintlig ledning ett område för landskapsbyggsutveckling i strandnära lägen (LIS-område) och går i närheten av bostadshus. Ledningens norra del passerar rakt över Kalhyttans skidstadion. Mot bakgrund till detta har alternativa stråk/sträckningar studerats på dessa delar av ledningssträckan. I Nykroppa har även ett markkabelalternativ utretts.

Ellevio förordar en ombyggnation i befintlig sträckning med viss justering i Nykroppa (alternativ 1), med undantag för en kortare sträcka uppe i norr där den förordade sträckningen sträcker sig runt skidstadion (stråkalternativ 2).

Inkomna yttranden kommer att sammanställas tillsammans med Ellevios bemötanden i en samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelsen för beslut om ombyggnationen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. I det fall det rör sig om betydande miljöpåverkan kommer ett samråd med en bredare krets ske (ett så kallat avgränsningssamråd med särskilt berörda och övriga myndigheter, organisationer och allmänhet).

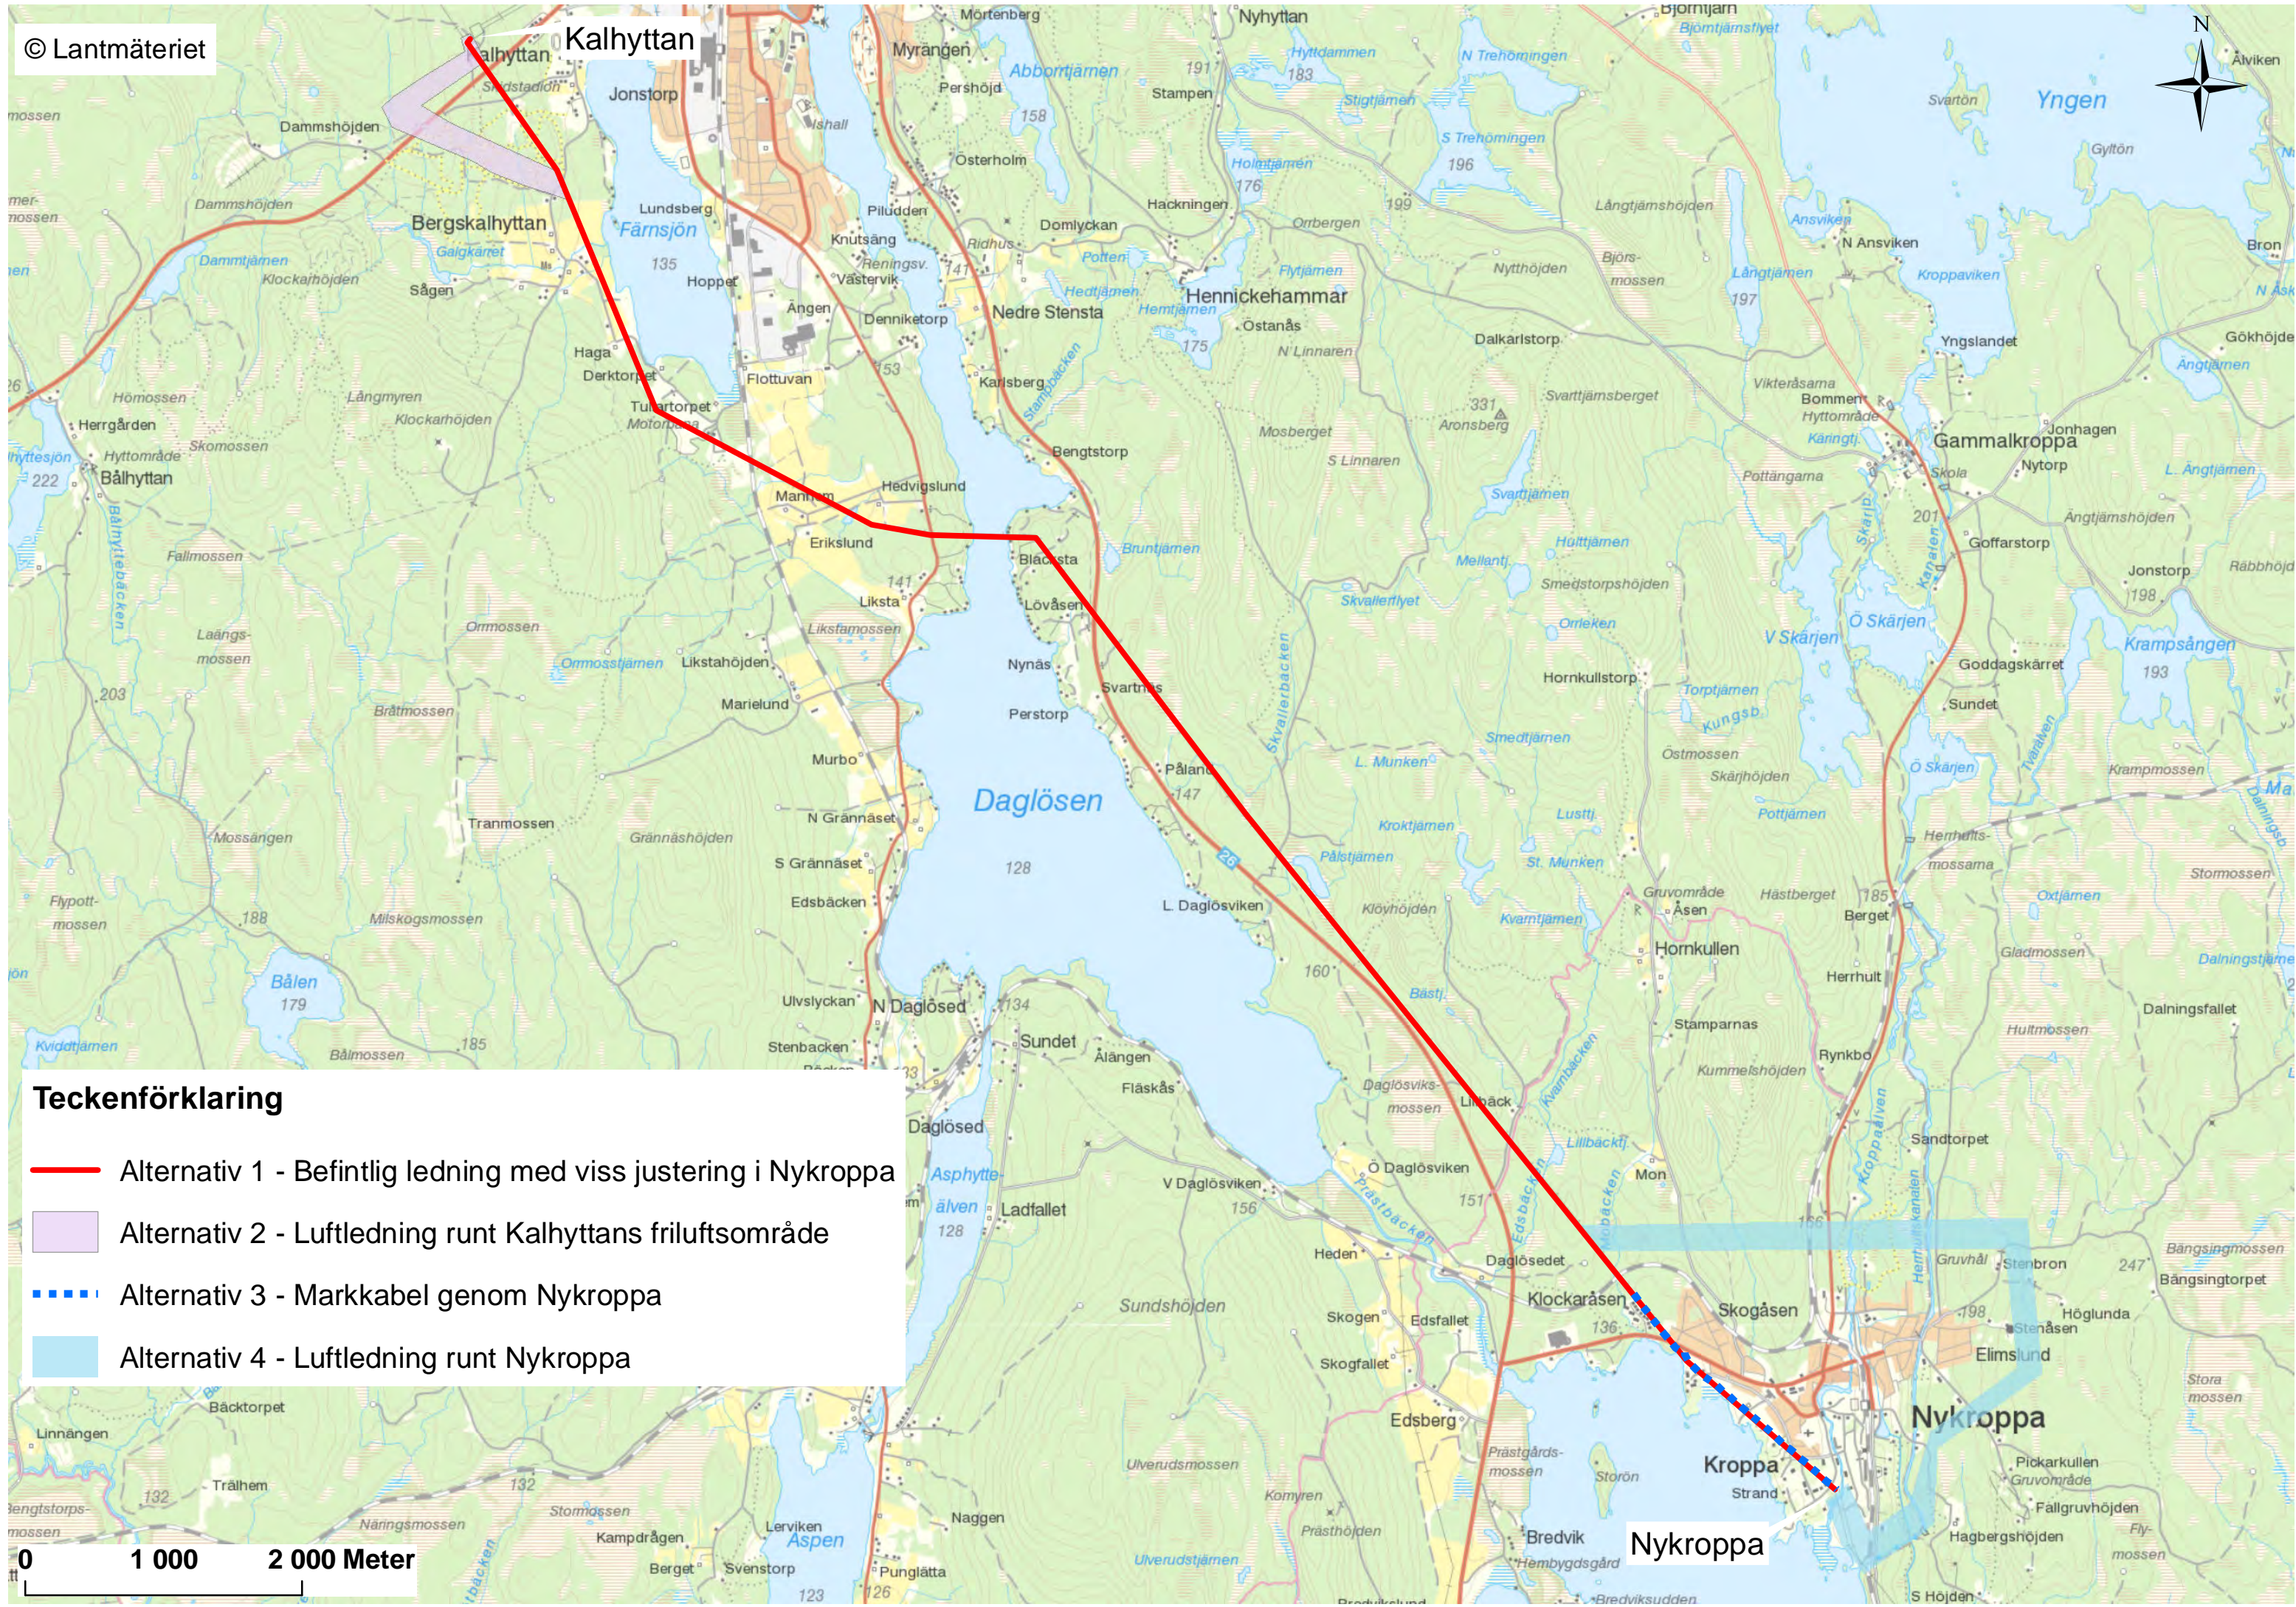
Vi är tacksamma om fastighetsägare som har en arrendator, hyresgäst, rättighetsinnehavare etc. upplyser denne om samrådet.

Synpunkter eller frågor?





Rejlers Sverige AB har fått i uppdrag av Ellevio att genomföra samråd och upprätta koncessionsansökan för den aktuella ledningen. Har ni frågor eller önskar erhålla samrådsunderlaget via post eller e-post är ni välkomna att kontakta Greta Lindberg på tel. 072-727 49 52 eller via e-post: greta.lindberg@rejlers.se.

Skriftliga synpunkter lämnas **senast den 4 juni 2018** till e-post greta.lindberg@rejlers.se eller adress: Rejlers Sverige AB, Att: Greta Lindberg, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.

Bilaga 1: Kartbilaga över studerade stråk/sträckningar.



Teckenförklaring

-  Alternativ 1 - Befintlig ledning med viss justering i Nykroppa
-  Alternativ 2 - Luftledning runt Kalhyttans friluftsområde
-  Alternativ 3 - Markkabel genom Nykroppa
-  Alternativ 4 - Luftledning runt Nykroppa