

Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken

Ellevio AB (f.d. Fortum Distribution AB) planerar att bygga om den befintliga 130 kV kraftledningen mellan Munkfors och Kil i Munkfors, Forshaga och Kils kommuner, Värmlands län. Kraftledningen behöver ersättas med en ny ledning för att möta framtida krav på överföringskapacitet och driftsäkerhet. Åtgärderna är så pass omfattande att det krävs att nytt tillstånd söks för ledningen, s.k. nätkoncession för linje vilket beslutas av Energimarknadsinspektionen.

Samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken har hållits under november 2015-februari 2016. Syftet med ett samråd är dels att sprida väsentlig information om projektet och klarlägga eventuella konflikter med andra allmänna och enskilda intressen, dels att uppfylla miljöbalkens samrådskrav.

Samråd har skett med berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen i Värmlands län, Kil, Forshaga och Munkfors kommuner, övriga myndigheter, särskilt berörda och närboende.

I samrådet presenterades flera alternativa stråk för den planerade ledningen. I samband med samrådet framkom flera synpunkter och förslag på de olika stråkens utformning. Efter sammanställning av dessa synpunkter har Ellevio tagit beslutet att till största delen använda befintlig ledningsgata. Ledningen kommer i huvudsak att utföras som luftledning, förutom genom Munkfors och Deje där man avser att förlägga ledningen i mark med kabel, se bifogad karta. I övrigt finns ett par mindre justeringar av ledningens sträckning och där kommer berörda markägare att kontaktas vidare.

Ellevio genomför nu ett kompletterande samråd för aktuellt huvudalternativ. Information om den föreslagna ledningssträckan och projektet finns på Ellevios hemsida (www.ellevio.se/samrad) och på bifogad karta.


Mer information, frågor och synpunkter

Samråd och tillståndsansökan hanteras av Rejlers Sverige AB på uppdrag av Ellevio, Har ni några frågor om samrådet är ni välkomna att kontakta Fredrik Nystrand på tfn 072-727 49 53 eller e-post: fredrik.nystrand@rejlers.se efter den 1 augusti.

Vi ber er att inkomma med eventuella synpunkter senast **15 augusti 2016**, endera via e-post till: fredrik.nystrand@rejlers.se eller via brev till: Rejlers Sverige AB, att. Fredrik Nystrand, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.

Med vänlig hälsning

Fredrik Nystrand, konsult

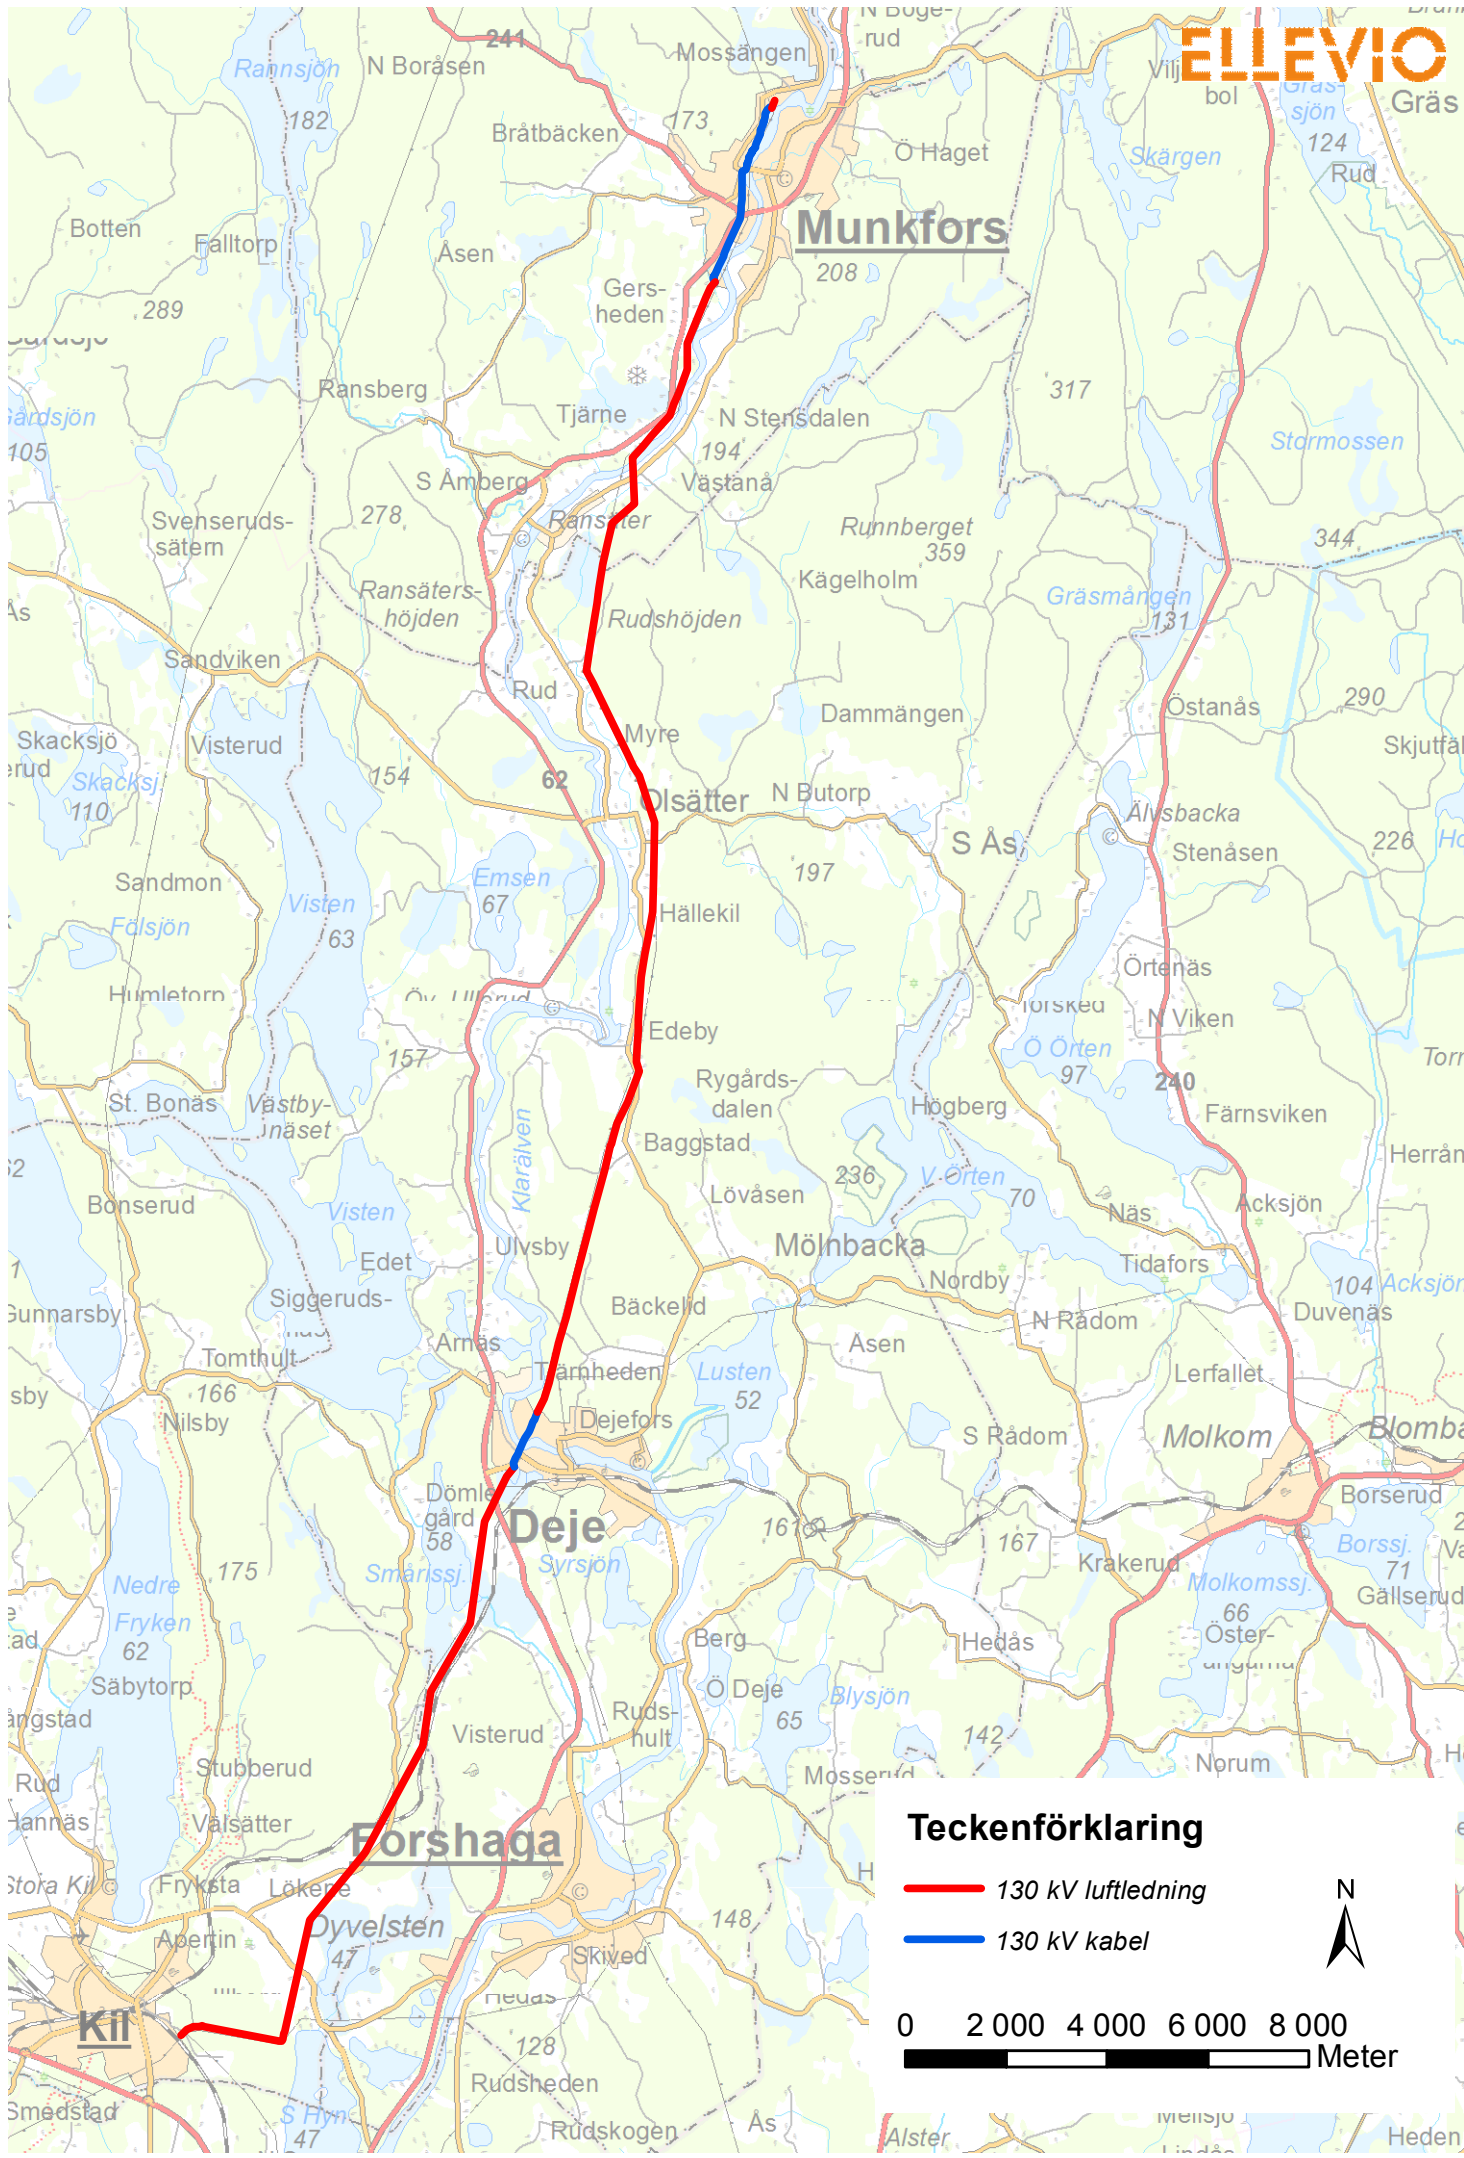

Teckenförklaring

- 130 kV luftledning
- 130 kV kabel

